

幹線・動力設備

[illegible]

電灯設備

記号	名称	備考
	ベースライト	L E D
	ダウ ン ラ イ ト	天 井 付
	投 光 器	壁 付
●	埋 込 ス イ ッ チ	片切スイッチ2P15A x 1
●D	同 上	ホタルスイッチ 1P15A（オフビカ 緑）
●L	同 上	パイロットスイッチ 1P15A（オン赤・オフ緑）電圧検知3線式
●3	同 上	3路スイッチ
●4	同 上	4路スイッチ
●S	同 上	人感センサー切替スイッチ（連続／切／自動）
⊕	熱 線 （人 感 ） セ ン サ ー	天井埋込型露機（2次側照明＋換気扇消遣） WTK2604
⊕ A	同 上	天井埋込型露機（2次側照明＋子機） WTK24818
⊕ B	同 上	天井埋込型子機（2次子機送り） WTK29129
⊕ K	同 上	天井埋込換気扇連動用 換気扇屋れOFF機能付 WTK2604
	照明用自動点滅器	屋外大型 2φ2線式は盤内にむかひ連動にハBBR910取付
	リモコンピクチャースイッチ	

- ※ 特記無き場合、新金属プレートとするが意匠確認をとる事。
- ※ スイッチはネーム付とする。発電機回路を赤字表示する事。
- ※ コンセント、スイッチの取付高さは意匠確認を取る事。

コンセント設備

[illegible]

- ※ 特記無き場合、新金属プレートとするが意匠確認をとる事。
- ※ 発電機回路は赤色本体とする。
- ※ コンセント スイッチの取付高さは意匠確認を取ること。
- ※ 床材仕上げ箇所のコンセントは、床材と干渉しない高さとする。
- ※ 手洗い器等に設置する電気温水器のコンセントは機械設備と取付位置を調整し、最寄りに設置するとともに、配線は配線床甲等できれいに結束すること。
- ※ 各卓座やモニターの配置に関しては、配置展開図を作成し、意匠確認を取る。

電話・テレビ共聴設備

[illegible]

- ※ 特記無きプレートは、樹脂製とする。
- ※ TV素子：BL認定品とする。
- ※ 電話：入線工事は別途とする。


配管・配線設備

記 号	名 称	備 考
	配 管 ・ 配 線	立上・素通・引下
———	同 上	天井隠蔽配管
-----	同 上	床隠蔽配管
-----	同 上	露出配管
— — — — —	同 上	二重天井・二重床上コロガシ配線
☒	プルボックス	鋼板製
□	ジャックソボックス	隠 蔽
⊙	入 線 ボ ッ ク ス	壁付・入線孔プレート付
⊙ _W	同 上	屋外壁付防雨入線配線器具 スマートデザイン
	区 画 貫 通 処 理	
	防 火 区 画	
	換 気 扇	別途(設備工事)
	地中埋設標	コンクリート製

盤 名 称	電気方式 幹線サイズ	主 開 閉 器	分岐開閉器	付属機器	負荷名称	負荷容量	電 圧	備 考
PL-M 引込開閉器盤 鋼板製・屋外防雨型 壁掛型 ED ED (ELB)	1φ3W EM-CE8-3C 引込	W 東電積算電力量計 スペース						注1)各端子盤に名称+記号名板取付 注2)各端子盤に系統図入れポケットを取付
			MCCB 3P 50/30		L-1(既存倉庫)	6.00kVA	1φ3W 100/200V	
			MCCB 3P 50/40		1L-1	2.14kVA	1φ3W 100/200V	
			MCCB 3P 50/30		1L-2	1.16 kVA	1φ3W 100/200V	


盤名称・形式 幹線電気方式 幹線容量	主幹及び回路構成	回路 番号	E L B	容量 (VA)	負 荷 名 称	記号・備考
1L-1 鋼板製壁掛屋内型 AC 1φ3W 210V/105V 計-2.02kVA CE8-3C	MCCB 3P 50/40	①		780	外灯	
		①	○	290	電灯	
		②	○		予備	
		1	○	300	コンセント	
		2	○	50	換気扇	24hタイマー
		3	○	600	浄化槽	
		4	○		予備	
		5	○		予備	
		6	○			
1L-2 鋼板製壁掛屋内型 AC 1φ3W 210V/105V 計-1.39kVA CE8-3C	MCCB 3P 50/30	①		780	外灯	
		①	○	260	電灯	
		②	○		予備	
		1	○	300	コンセント	
		2	○	50	換気扇	24hタイマー
		3	○		予備	
		4	○		予備	

仕様及び凡例
1分電盤名称・形式欄
・形式はA:埋込型, B:半埋込型, C:露出型, D:自立型とする。
第一種・第二種は消防法、建築基準法に於ける防災設備の耐熱盤仕様を示す。
2.回路記号は下記による。
○：照 明 200V
○：照 明 100V
□：単相電源 200V
□：コンセント 100V
3.一般分電盤はJIS C8480による。耐熱形分電盤は配電盤工業会の認定形とする。
4.回路番号1～nは一般回路、A～nは発電機回路、a～nは主幹一次側回路とする。
5.分岐遮断器はJIS協約形1Pサイズ2P型とする。
6.特記無き分岐遮断器は、下記とする。
100V回路:MCCB 2P1E 50AF/20AT
200V回路:MCCB 2P2E 50AF/20AT
又、図中に於いてELB欄に○印の有るものは、ELCB2P1E 30mA 0.1s 分岐遮断器とする。
7. 各端子盤に名称+記号名板取付, 系統図入れポケットを取付

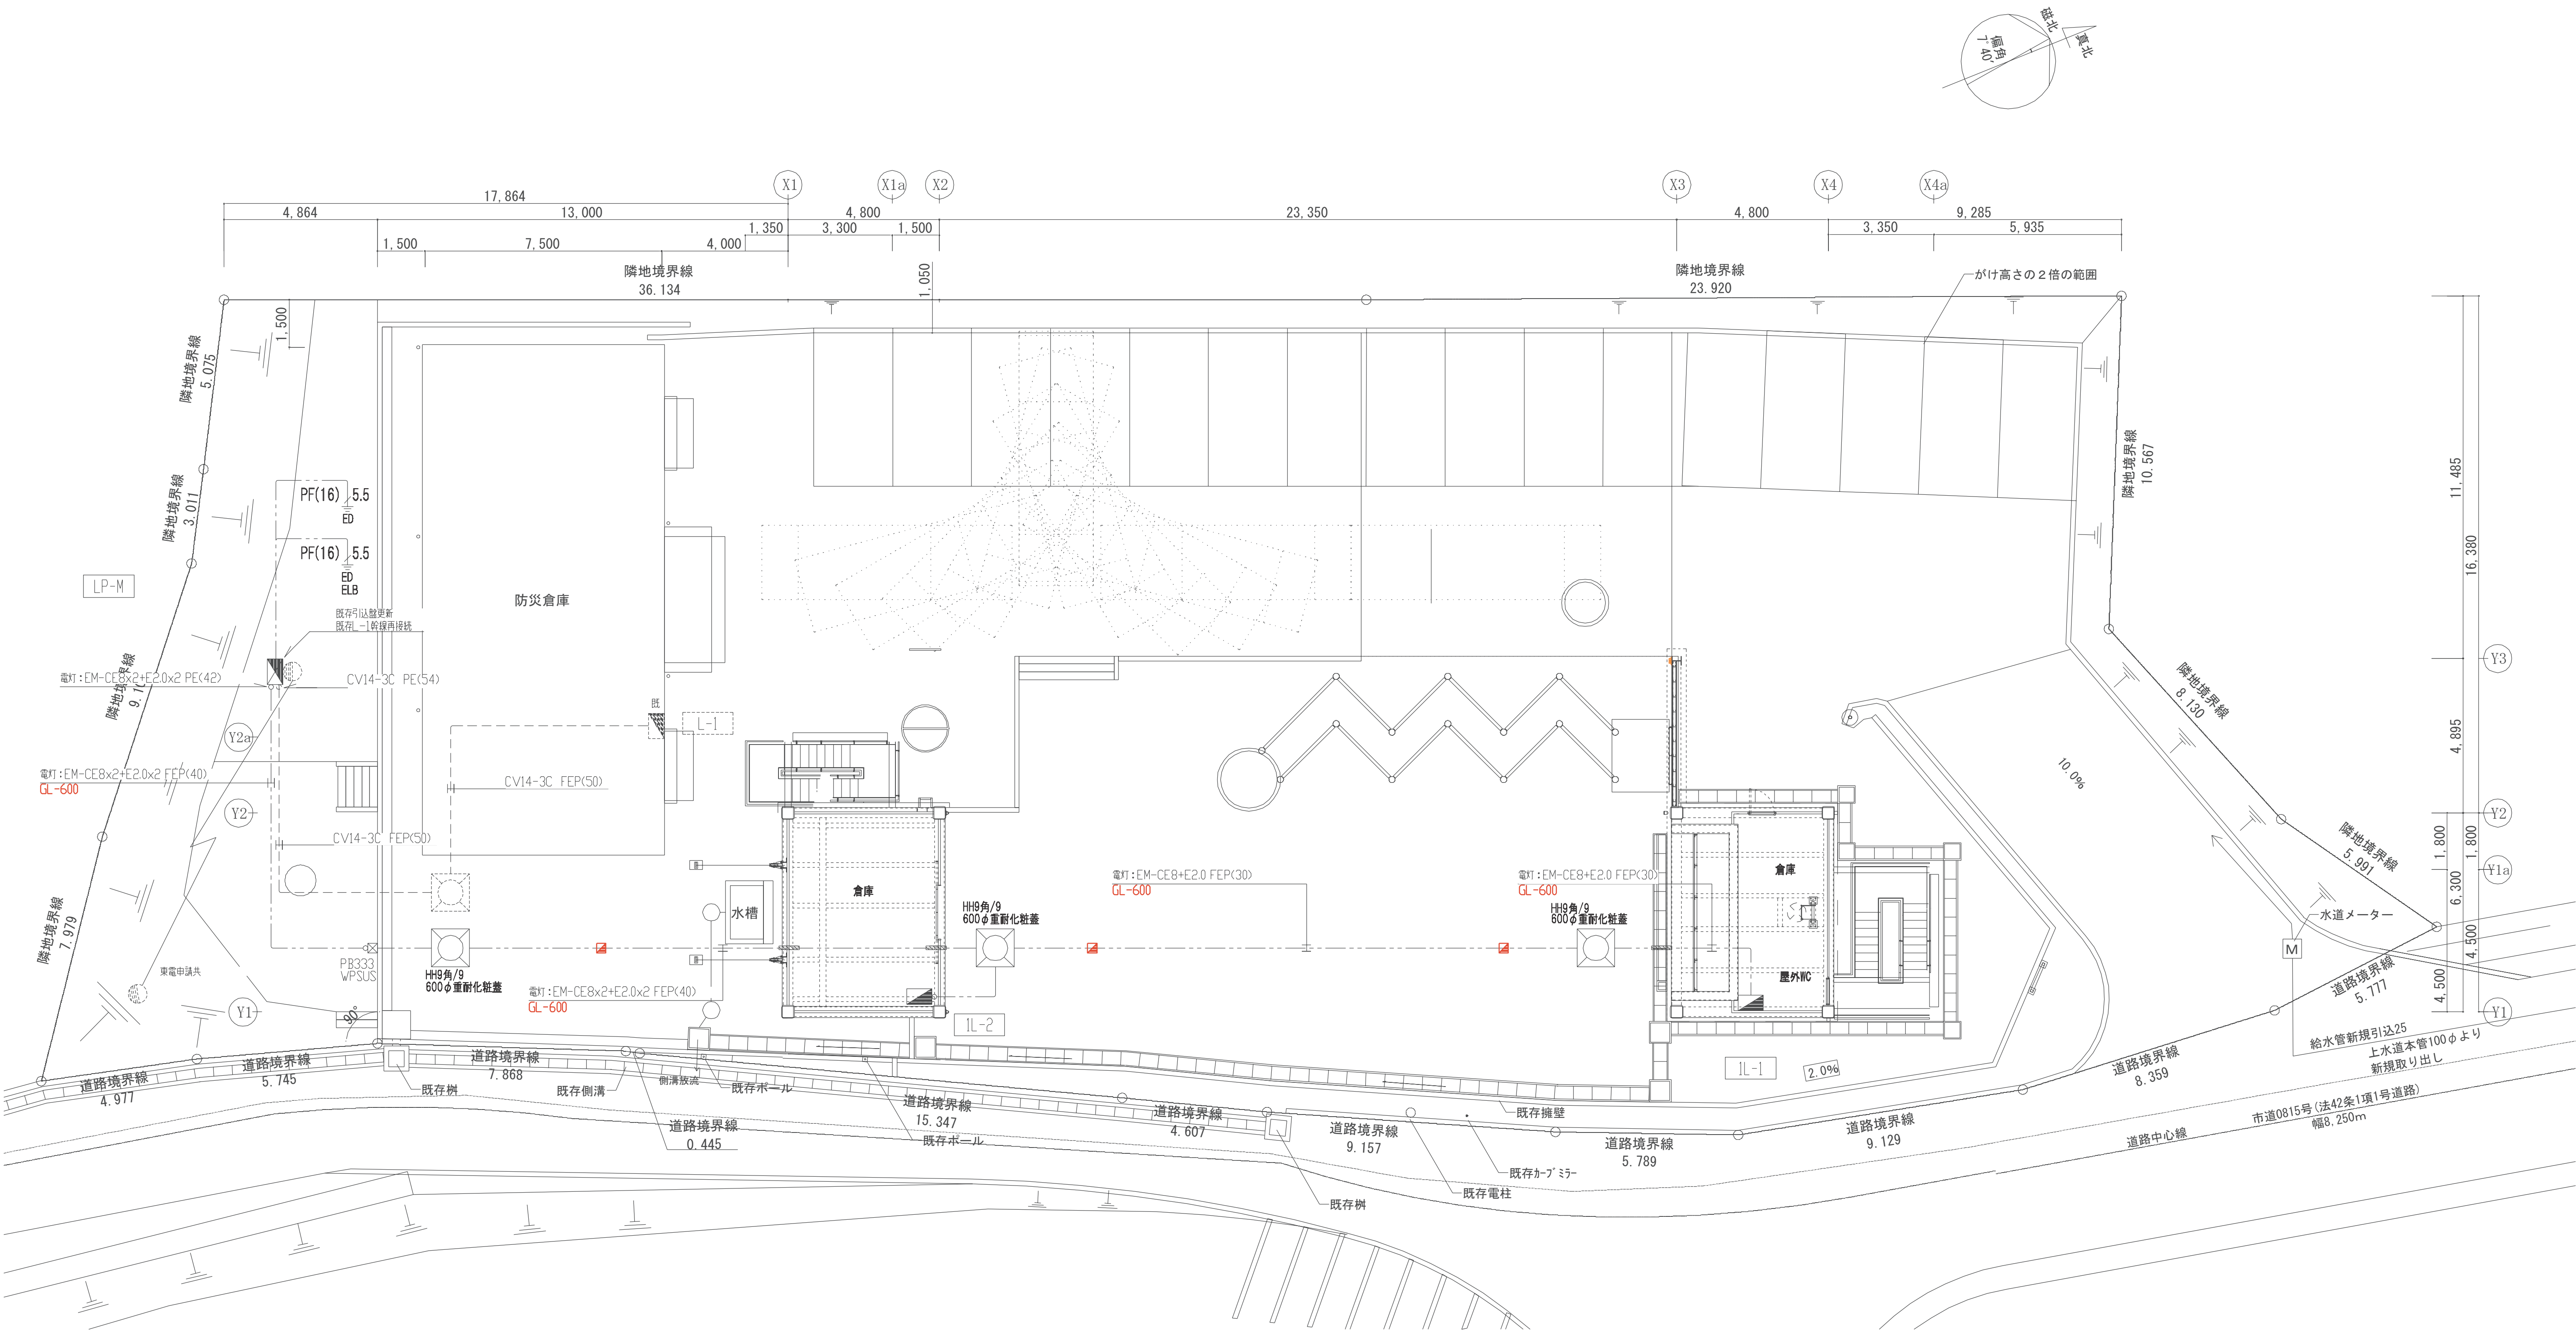

＜注記＞



1. 特記なき配管配線は下記による。
- | | | | | |
|-------|--------------|-----|---------|----------|
| ----- | VVF1. 6-2C | 保護管 | PF(16) | |
| ----- | VVF1. 6-2C | 保護管 | PF(16) | |
| ----- | VVF1. 6-3C | 保護管 | PF(22) | |
| ----- | VVF1. 6-3C | 保護管 | PF(22) | |
| ----- | VVF2. 0-3C | 保護管 | PF(22) | |
| ----- | VVF2. 0-3C | 保護管 | PF(22) | |
| ----- | EM-CE3. 5-3C | 保護管 | PF(28) | 露出 E(25) |
| ----- | EM-CE3. 5-3C | 保護管 | FEP(30) | |
2. 二重天井内はケーブルコロガシ配線とし、壁立上げ、立下げ、梁貫通部は配管保護を行う。
3. 防火区画貫及び防火上主要な間仕切りの区画貫通部は配管にて保護し、スイッチボックス等は耐火ボックス、耐火配管キャップ取付とし、下記の工法を用いて処理を行う。
国土交通大臣認定工法
配管 3 0 φ 以下の防火区画貫通は天井打ち込みとする。

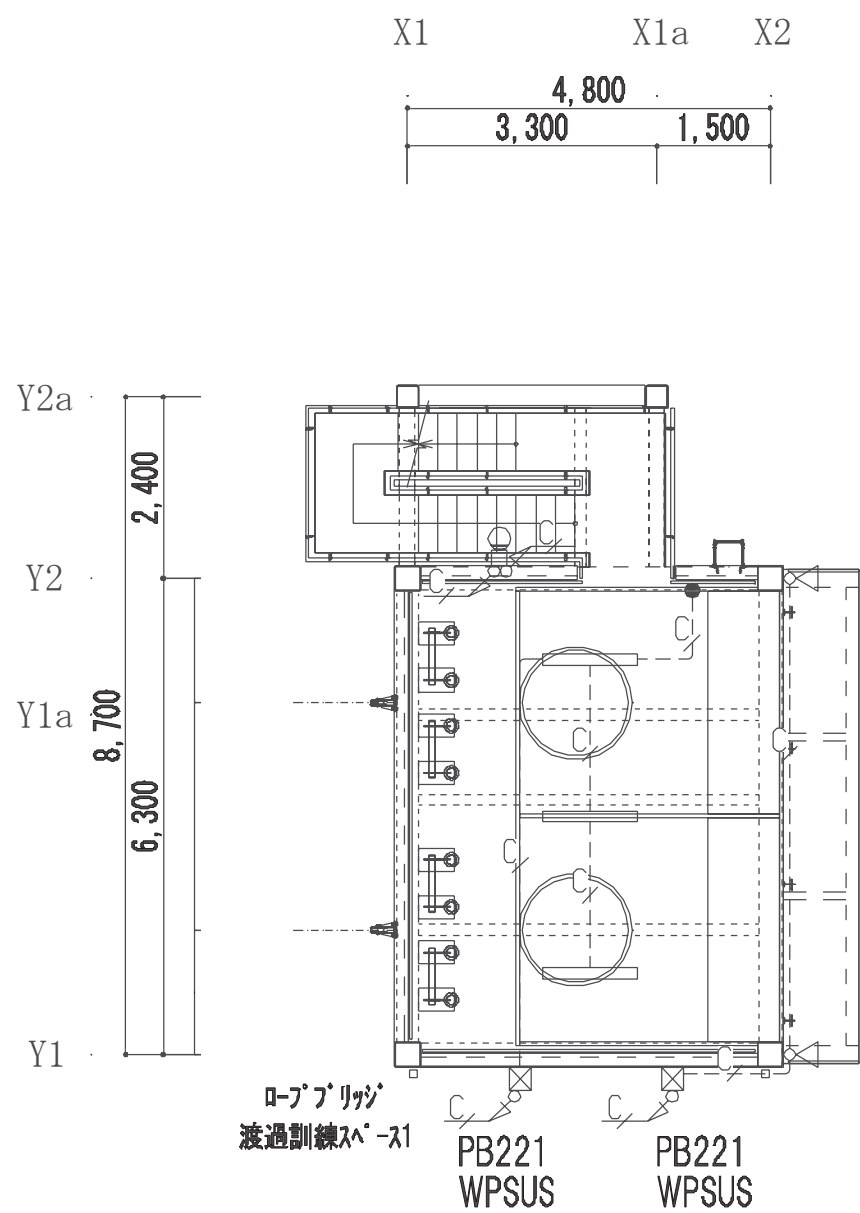

渡過訓練スペース
C27x3
E194x2
G8x1



引揚訓練スペース
C27x2

渡過訓練スペース
C27x3
E194x2
G8x1

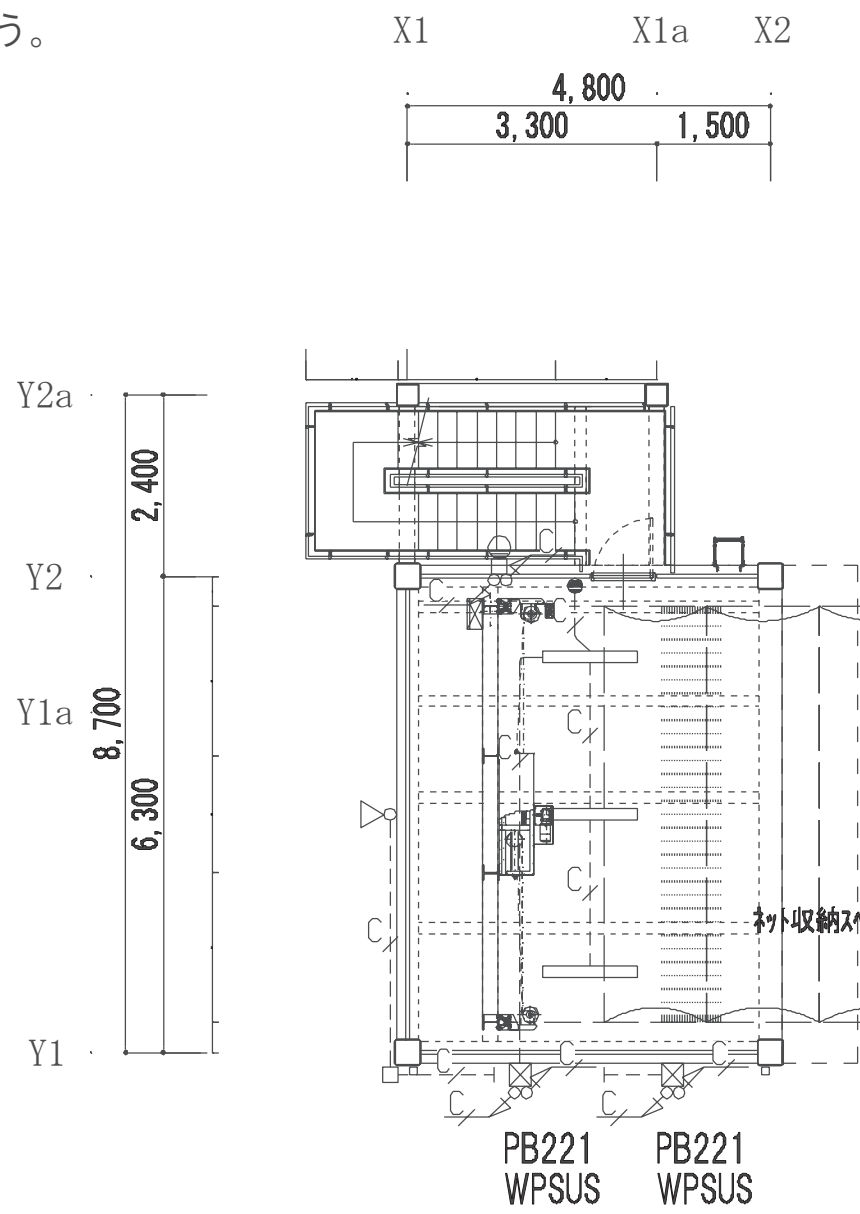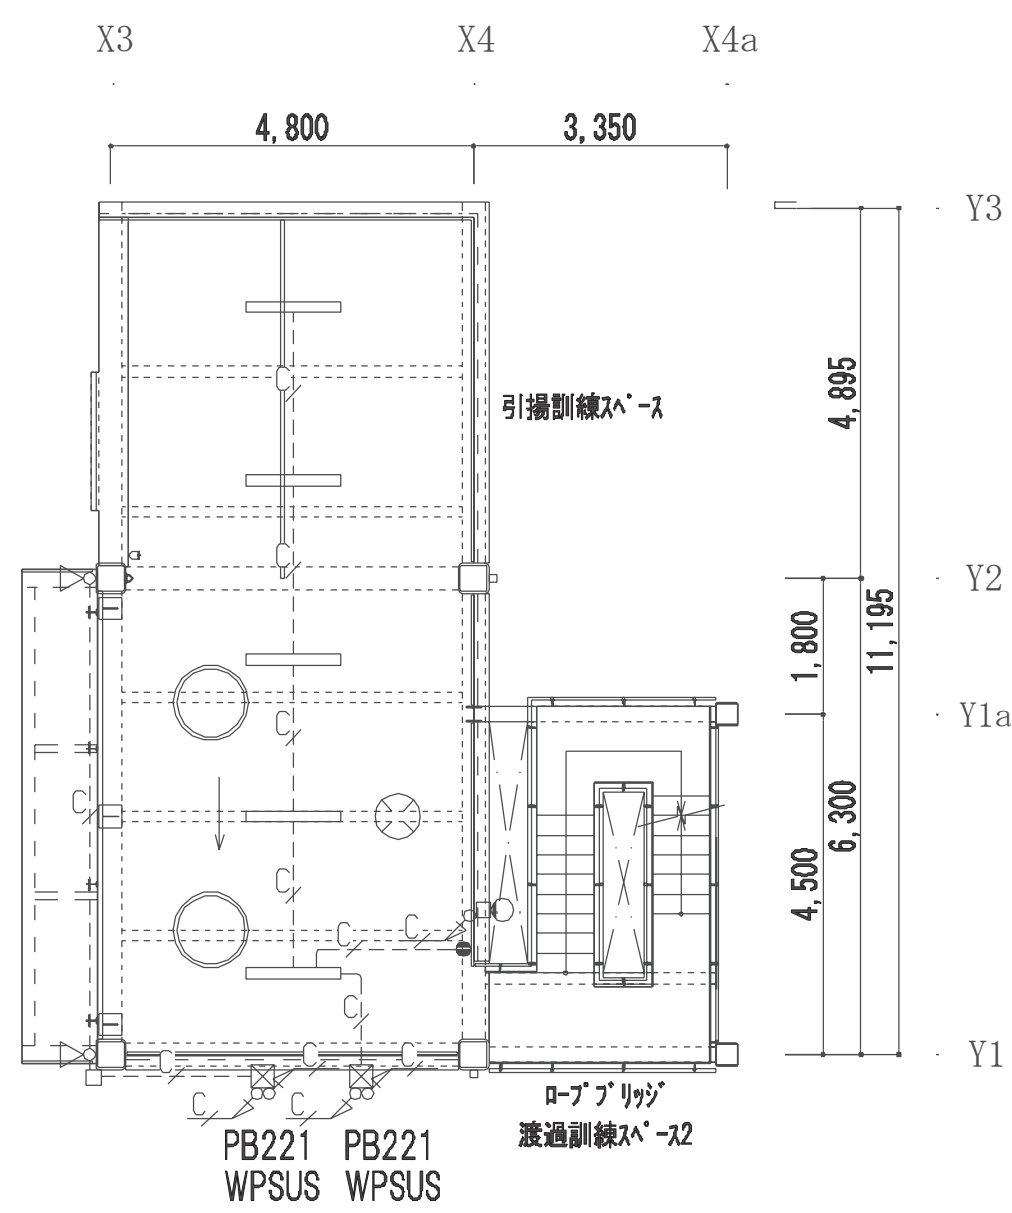


ネット収納スペース
C27x3
E194x1
G8x1

立坑訓練スペース
C27x3
E194x1
G8x1

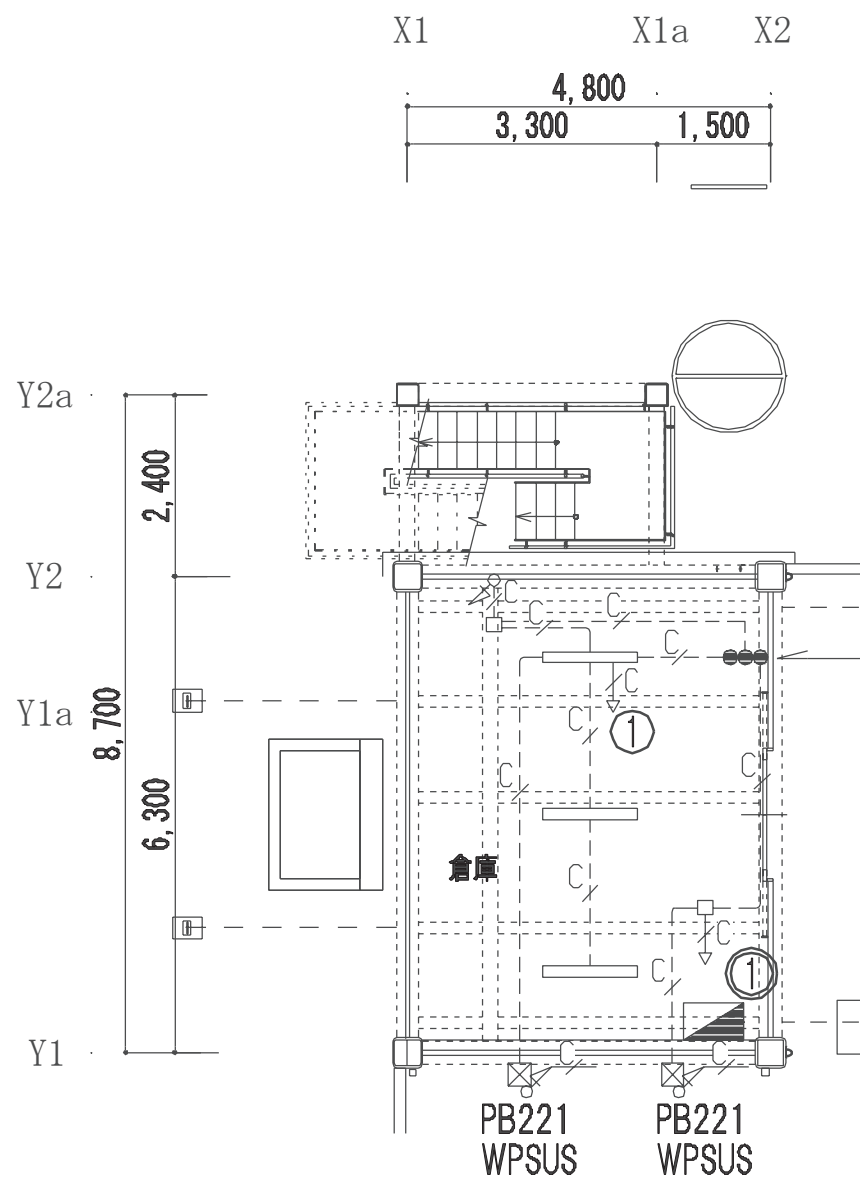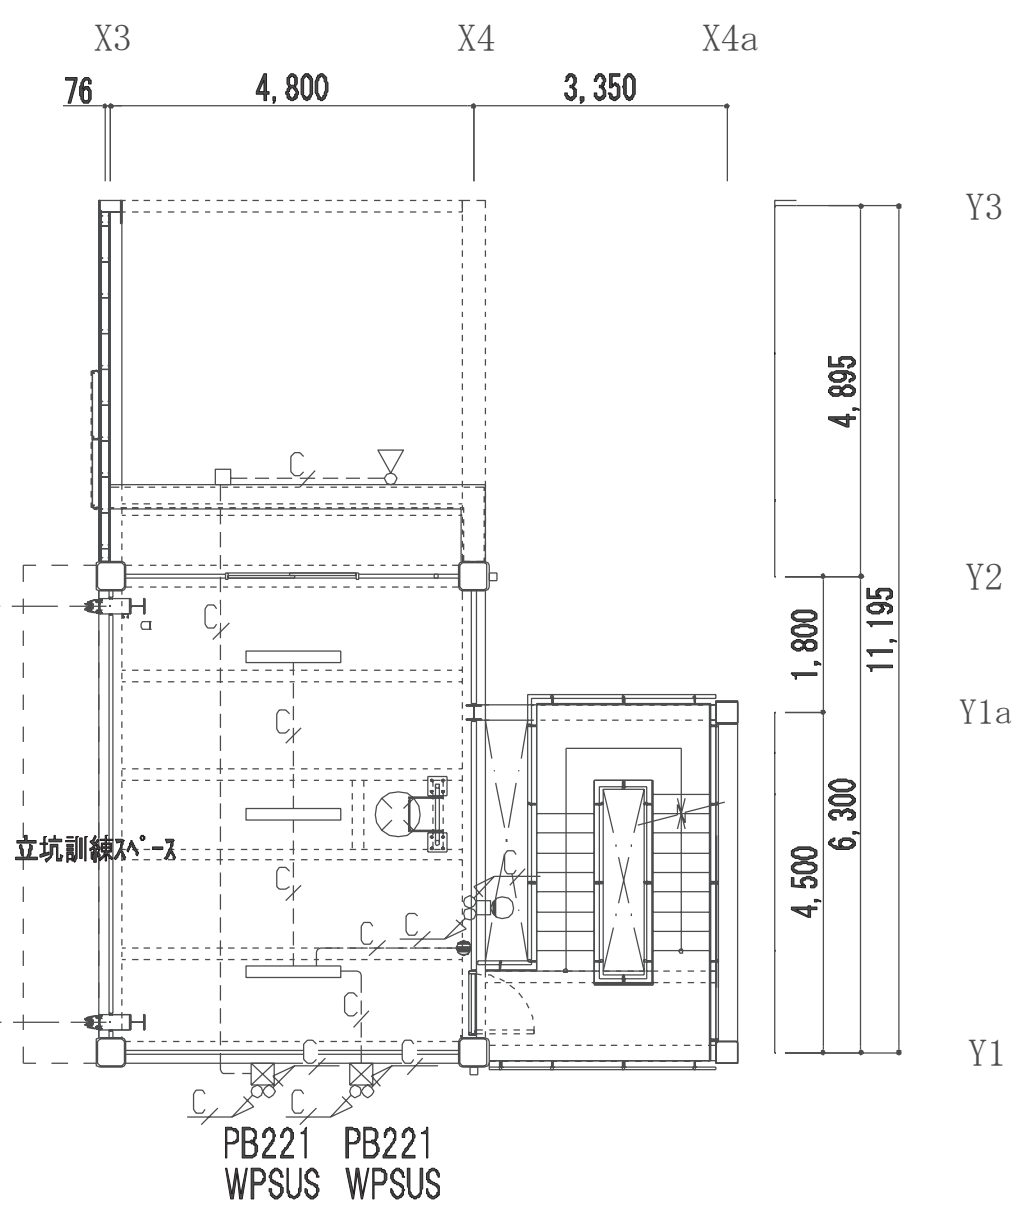


倉庫
C27x3

倉庫
C27x2

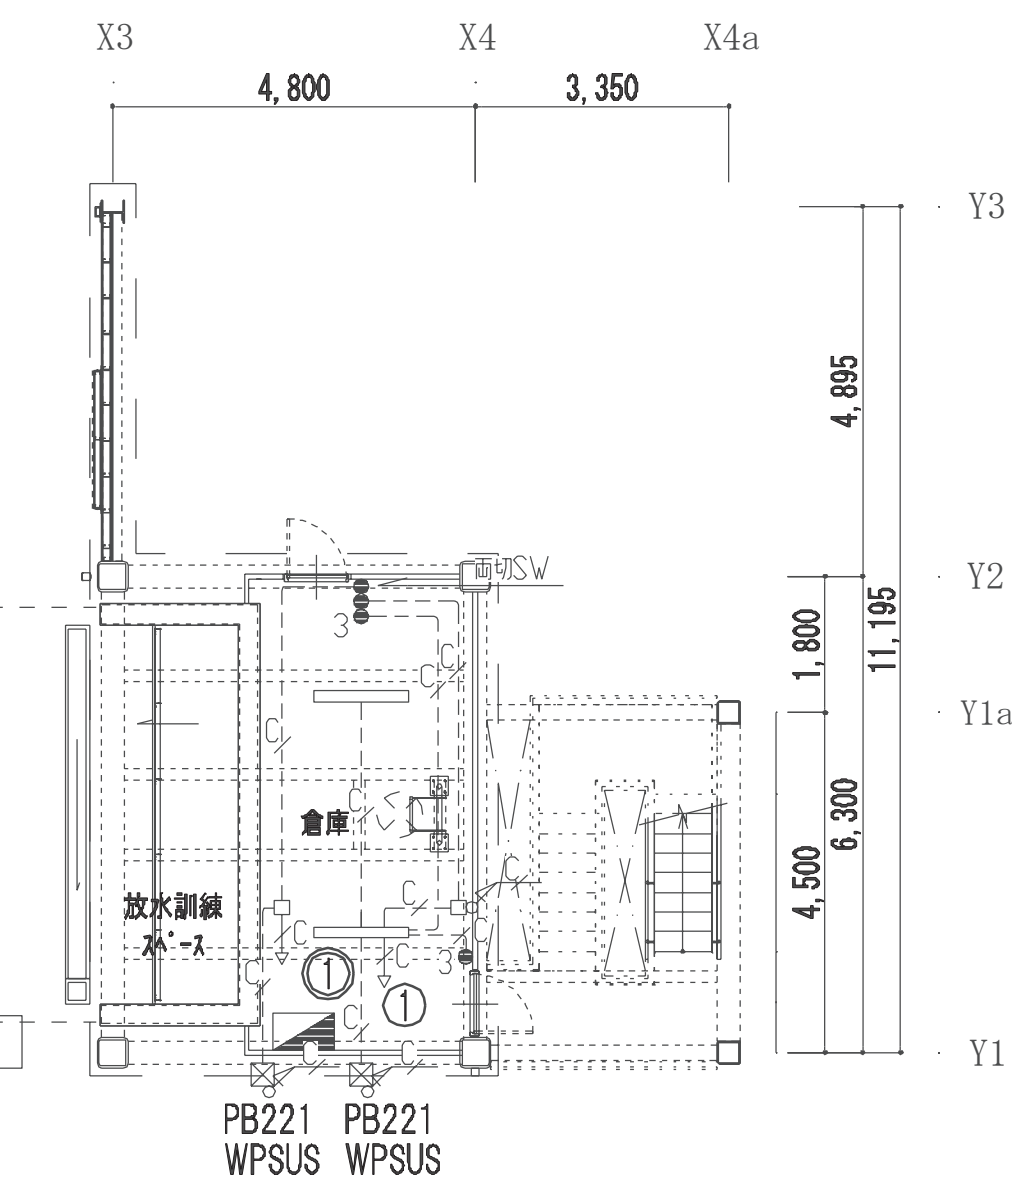

天井直付型 40形 ウォールライト		
C27	LED27W	NNFS41810C LE9 2900lm
防雨型 ひとセンサON/OFF・EEセンサ付 5000K		
LED 投光器		
E194	LED194W	NYS35345 LE2 3300lm
5000K		
防雨型 ブラケット		
G8	LED7.7W	XLGE8032 OE1 400lm
2700K		

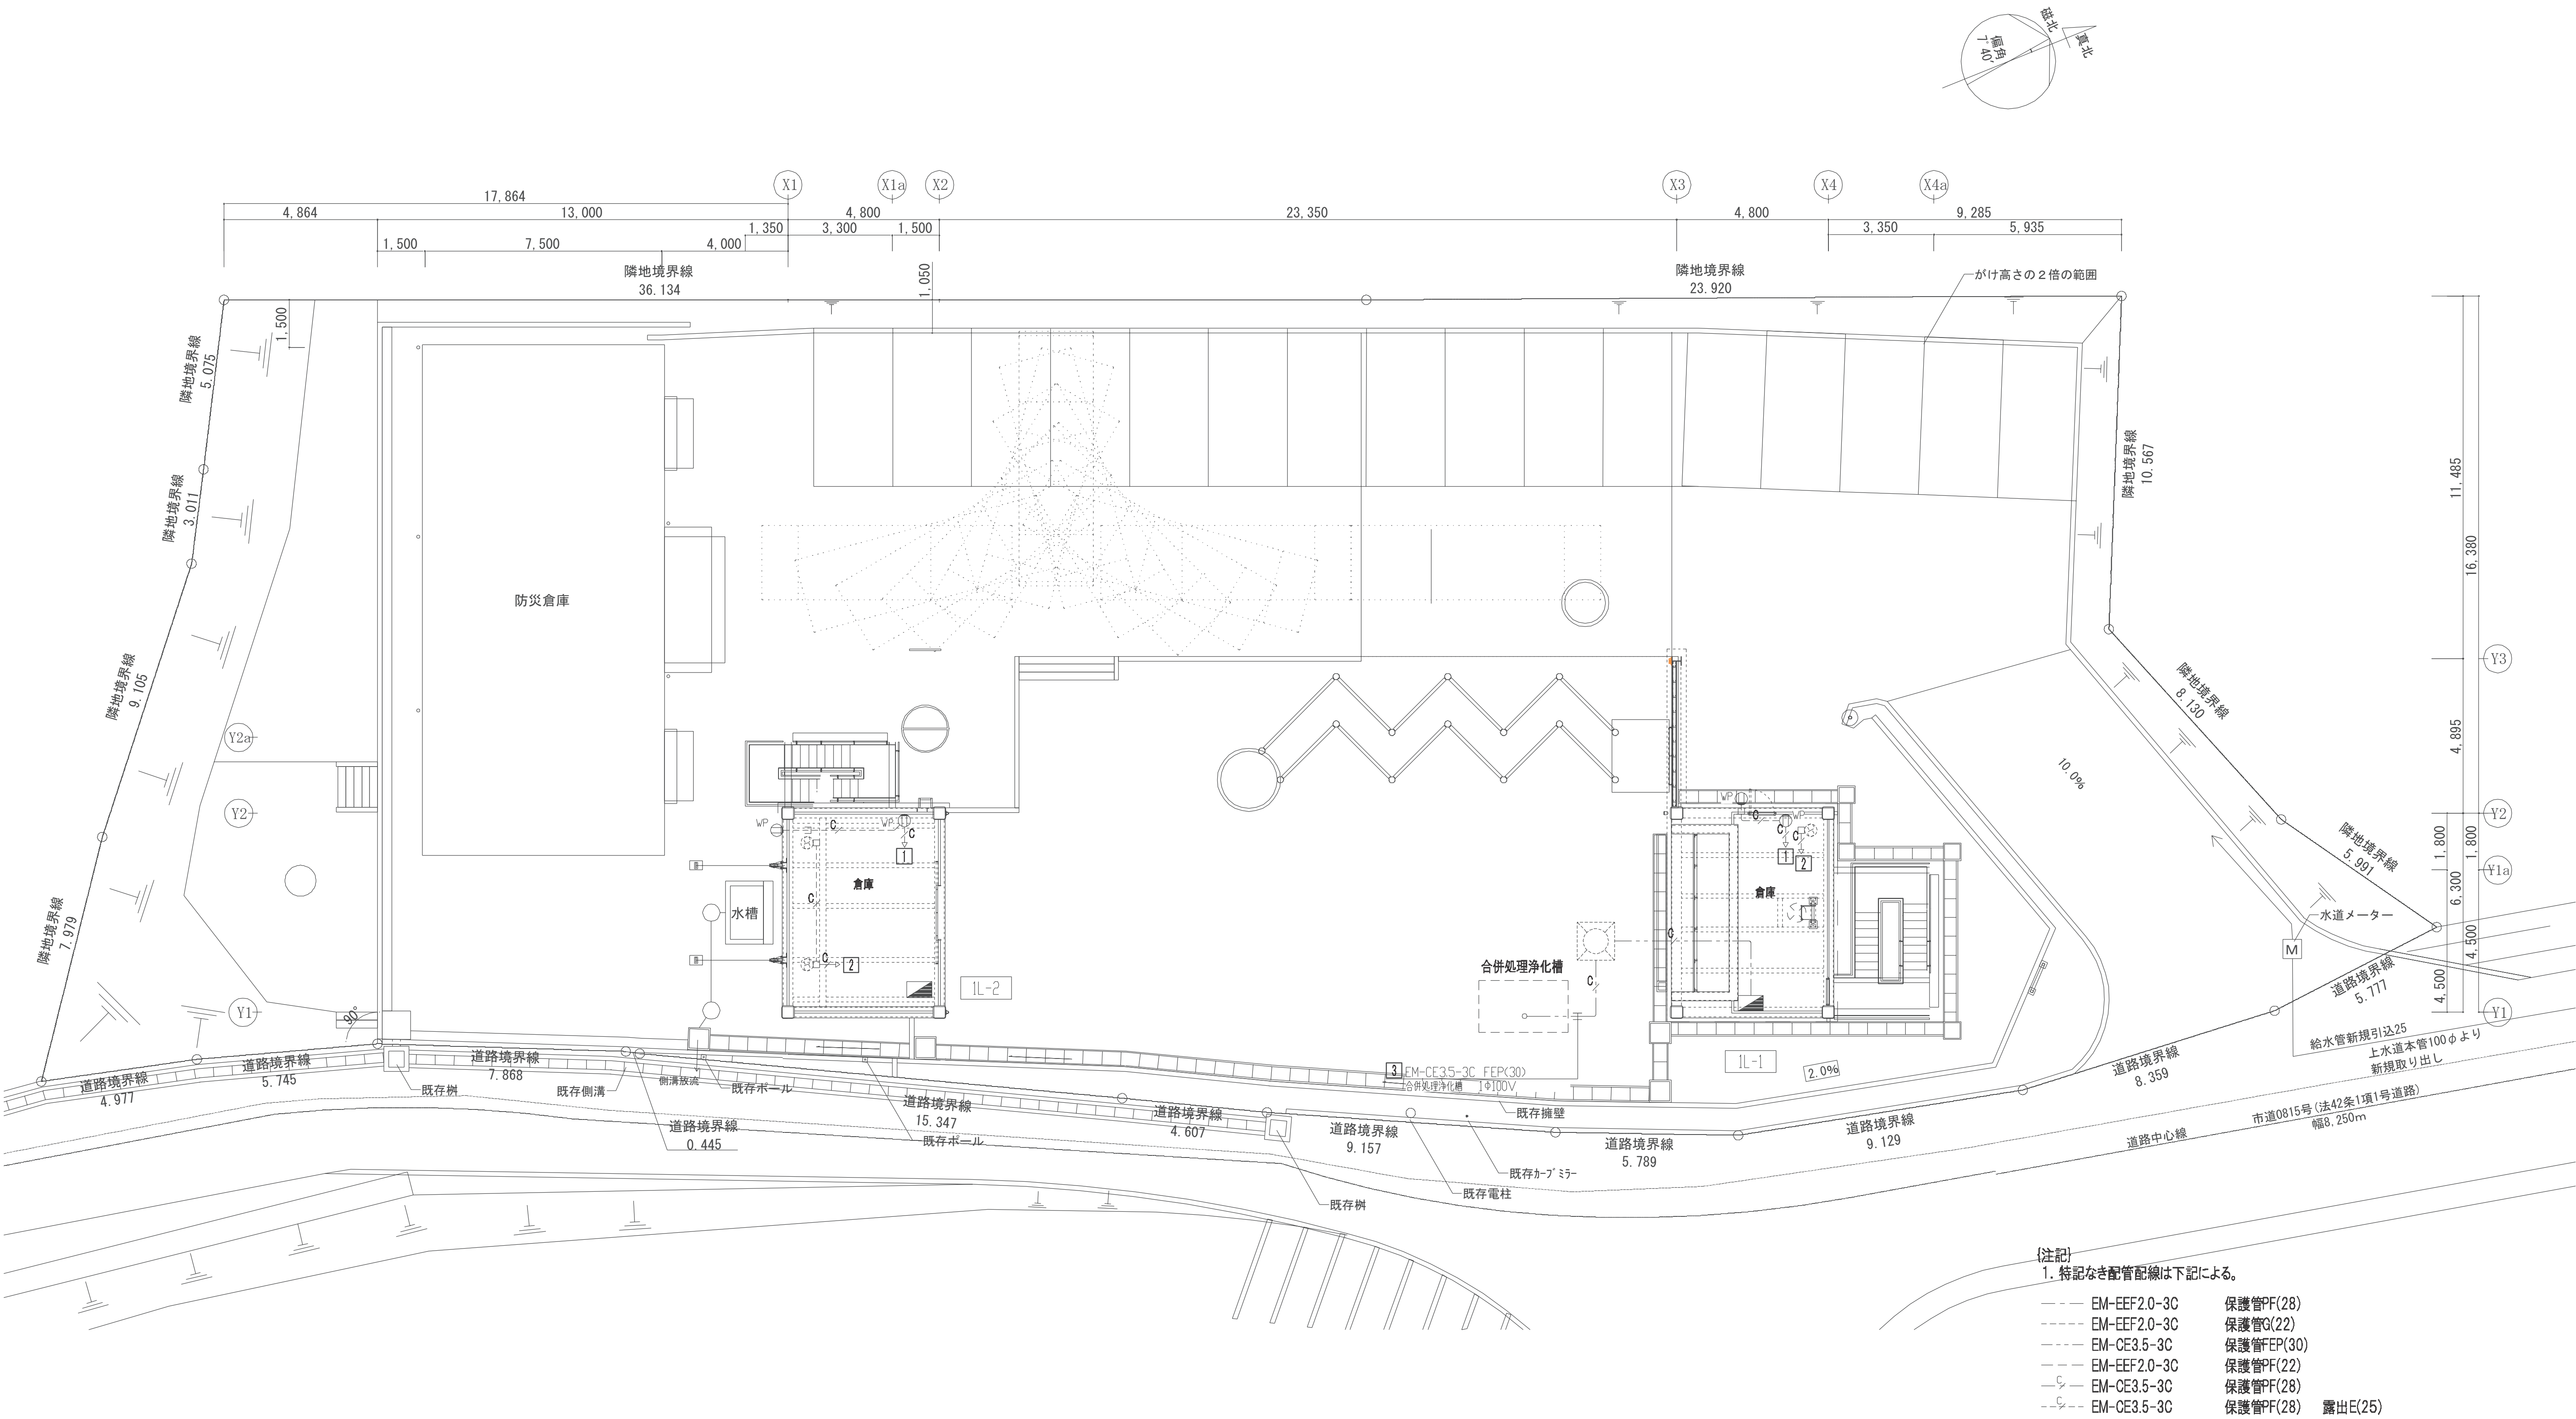

- (注記)
1. 特記なき配管配線は下記による。
- | | | |
|------|--------------|-------------------|
| --- | EM-EEF2.0-3C | 保護管PF(28) |
| ---- | EM-EEF2.0-3C | 保護管G(22) |
| ---- | EM-CE3.5-3C | 保護管FP(30) |
| --- | EM-EEF2.0-3C | 保護管PF(22) |
| -C- | EM-CE3.5-3C | 保護管PF(28) |
| -C- | EM-CE3.5-3C | 保護管PF(28) 露出E(25) |

2. 壁立上げ、立下げ、梁貫通部は配管保護を行う。

